



231512341375



山东恒利检测技术有限公司

检测报告

SDHL 检字 (2024) HJ1877



项目名称: 有组织废气检测 (4 月份)

委托单位: 东营华源新能源有限公司

报告日期 二〇二四年五月十三日



SDHL-H-2024-1541

项目名称	有组织废气检测 (4 月份)	检测类别	现场检测
委托单位	东营华源新能源有限公司	项目编号	SDHL-H-2024-1541
样品来源	东营华源新能源有限公司	样品数量	34
样品状态	气态 <input type="checkbox"/>	液态 <input checked="" type="checkbox"/>	固态 <input checked="" type="checkbox"/>
采送样日期	2024.4.24~4.25	分析日期	2024.4.24~5.11
联系人	张总	联系方式	15066031308
企业地址	东营市垦利区胜兴路与西四路交叉口东 150 米		

1. 检测依据

序号	参数	分析标准	检出限
一	有组织废气		
1	汞及其化合物	HJ 543-2009 冷原子吸收分光光度法	0.0025mg/m ³
2	镉及其化合物	HJ/T 64.1-2001 原子吸收分光光度法	3×10 ⁻⁶ mg/m ³
3	铅及其化合物	HJ 685-2014 火焰原子吸收分光光度法	0.01mg/m ³
4	砷及其化合物	HJ 540-2016 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法	0.004mg/m ³
5	*铬及其化合物	HJ 657-2013 及修改单 电感耦合等离子体质谱法	0.3μg/m ³
6	铜及其化合物	DB37/T 3461-2018 火焰原子吸收分光光度法	2×10 ⁻³ mg/m ³
7	*锰及其化合物	HJ 657-2013 及修改单 电感耦合等离子体质谱法	0.07μg/m ³
8	镍及其化合物	HJ/T 63.1-2001 原子吸收分光光度法	3×10 ⁻⁵ mg/m ³
9	*铈及其化合物	HJ 657-2013 及修改单 电感耦合等离子体质谱法	0.02μg/m ³
10	*铊及其化合物	HJ 657-2013 及修改单 电感耦合等离子体质谱法	0.008μg/m ³
11	*钴及其化合物	HJ 657-2013 及修改单 电感耦合等离子体质谱法	0.008μg/m ³

2. 检测环境 温度: 20.1~24.2℃ 相对湿度: 45~53% 其他: /

3.检测仪器

表 1 检测仪器一览表

仪器名称	型号	仪器编号
冷原子吸收测汞仪	F732-VJ	DYHLS-041
原子吸收分光光度计	TAS990F	DYHLS-003
紫外可见分光光度计	TU-1810DPC	DYHLS-004
恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	DYHLX-389
大流量烟尘(气)测试仪	YQ3000-D 型	DYHLX-142

报告编制:


韩国凤

签发:

李

审核:

李

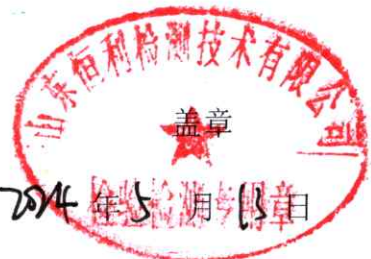

4. 检测数据

表 2 有组织废气检测结果

采样时间		2024.4.25		采样点位		生活垃圾焚烧炉	
检测项目		单位	检测结果				
			样品 1	样品 2	样品 3	平均值	
铅及其化合物	实测浓度	mg/m ³	24H1541DQ1201	24H1541DQ1202	24H1541DQ1203	/	
			ND	ND	ND	ND	
	折算浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	
	排放速率	kg/h	/	/	/	/	
排气量		m ³ /h	79889	84193	87641	83908	
含氧量		%	10.0	9.4	10.9	10.1	
烟气温度		°C	128	127	126	121	
备注: (1) 烟囱高 80 m, 内径 3.3 m; (2) 折算排放浓度=实测排放浓度×(21-基准氧含量)/(21-实测氧含量); (3) 垃圾焚烧炉基准氧含量为 11%; (4) 生活垃圾焚烧炉排放废气污染物执行《生活垃圾焚烧污染物控制标准》(GB18485-2014) 表 4 标准限值要求, 汞及其化合物: 0.05 mg/m ³ , 镉、铊及其化合物浓度总和: 0.1 mg/m ³ , 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物浓度总和: 1.0 mg/m ³ ; (5) ND 表示“未检出”。							

表 3 有组织废气检测结果

采样时间		2024.4.25		采样点位		生活垃圾焚烧炉	
检测项目		单位	检测结果				
			样品 1	样品 2	样品 3	平均值	
汞及其化合物	实测浓度	mg/m ³	24H1541DQ1601	24H1541DQ1602	24H1541DQ1603	/	
			ND	ND	ND	ND	
	折算浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	
	排放速率	kg/h	/	/	/	/	
排气量		m ³ /h	79889	84193	87641	83908	
含氧量		%	10.0	9.4	10.9	10.1	
烟气温度		°C	128	127	126	121	
备注: (1) 烟囱高 80 m, 内径 3.3 m; (2) 折算排放浓度=实测排放浓度×(21-基准氧含量)/(21-实测氧含量); (3) 垃圾焚烧炉基准氧含量为 11%; (4) 生活垃圾焚烧炉排放废气污染物执行《生活垃圾焚烧污染物控制标准》(GB18485-2014) 表 4 标准限值要求, 汞及其化合物: 0.05 mg/m ³ , 镉、铊及其化合物浓度总和: 0.1 mg/m ³ , 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物浓度总和: 1.0 mg/m ³ ; (5) ND 表示“未检出”。							

表 4 有组织废气检测结果

采样时间		2024.4.24		采样点位		生活垃圾焚烧炉	
检测项目		单位	检测结果				
			第一次	第二次	第三次	平均值	
镉及其化合物	实测浓度	mg/m ³	24H1541DQ1001	24H1541DQ1002	24H1541DQ1003	/	
			ND	ND	ND	ND	
	折算浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	
	排放速率	kg/h	/	/	/	/	
排气量		m ³ /h	85779	85258	92612	87883	
含氧量		%	10.1	10.5	10.7	10.4	
烟气温度		°C	124	125	125	121	
备注：(1) 烟囱高 80 m，内径 3.3 m； (2) 折算排放浓度=实测排放浓度×(21-基准氧含量)/(21-实测氧含量)； (3) 垃圾焚烧炉基准氧含量为 11%； (4) 生活垃圾焚烧炉排放废气污染物执行《生活垃圾焚烧污染物控制标准》(GB18485-2014) 表 4 标准限值要求，汞及其化合物：0.05 mg/m ³ ，镉、铊及其化合物浓度总和：0.1 mg/m ³ ，锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物浓度总和：1.0 mg/m ³ ； (5) ND 表示“未检出”。							

表 5 有组织废气检测结果

采样时间		2024.4.25		采样点位		生活垃圾焚烧炉	
检测项目		单位	检测结果				
			样品 1	样品 2	样品 3	平均值	
砷及其化合物	实测浓度	mg/m ³	24H1541DQ1501	24H1541DQ1502	24H1541DQ1503	/	
			ND	ND	ND	ND	
	折算浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	
	排放速率	kg/h	/	/	/	/	
排气量		m ³ /h	84261	84218	81161	83213	
含氧量		%	10.0	10.5	10.9	10.5	
烟气温度		°C	127	126	125	121	
备注：(1) 烟囱高 80 m，内径 3.3 m； (2) 折算排放浓度=实测排放浓度×(21-基准氧含量)/(21-实测氧含量)； (3) 垃圾焚烧炉基准氧含量为 11%； (4) 生活垃圾焚烧炉排放废气污染物执行《生活垃圾焚烧污染物控制标准》(GB18485-2014) 表 4 标准限值要求，汞及其化合物：0.05 mg/m ³ ，镉、铊及其化合物浓度总和：0.1 mg/m ³ ，锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物浓度总和：1.0 mg/m ³ ； (5) ND 表示“未检出”。							

表 6 有组织废气检测结果

采样时间		2024.4.25		采样点位		生活垃圾焚烧炉	
检测项目		单位	检测结果				
			样品 1	样品 2	样品 3	平均值	
铜及其化合物	实测浓度	mg/m ³	24H1541DQ1301	24H1541DQ1302	24H1541DQ1303	/	
			ND	ND	ND	ND	
	折算浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	
	排放速率	kg/h	/	/	/	/	
排气量		m ³ /h	83145	91396	83216	85919	
含氧量		%	10.8	10.3	9.9	10.3	
烟气温度		°C	126	124	125	121	
备注: (1) 烟囱高 80m, 内径 3.3m; (2) 折算排放浓度=实测排放浓度×(21-基准氧含量)/(21-实测氧含量); (3) 垃圾焚烧炉基准氧含量为 11%; (4) 生活垃圾焚烧炉排放废气污染物执行《生活垃圾焚烧污染物控制标准》(GB18485-2014) 表 4 标准限值要求, 汞及其化合物: 0.05 mg/m ³ , 镉、铊及其化合物浓度总和: 0.1 mg/m ³ , 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物浓度总和: 1.0mg/m ³ ; (5) ND 表示“未检出”。							

表 7 有组织废气检测结果

采样时间		2024.4.25		采样点位		生活垃圾焚烧炉	
检测项目		单位	检测结果				
			第一次	第二次	第三次	平均值	
镍及其化合物	实测浓度	mg/m ³	24H1541DQ1101	24H1541DQ1102	24H1541DQ1103	/	
			ND	ND	ND	ND	
	折算浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	
	排放速率	kg/h	/	/	/	/	
排气量		m ³ /h	120068	91770	103114	104984	
含氧量		%	10.5	10.8	9.6	10.3	
烟气温度		°C	123	126	125	121	
备注: (1) 烟囱高 80m, 内径 3.3m; (2) 折算排放浓度=实测排放浓度×(21-基准氧含量)/(21-实测氧含量); (3) 垃圾焚烧炉基准氧含量为 11%; (4) 生活垃圾焚烧炉排放废气污染物执行《生活垃圾焚烧污染物控制标准》(GB18485-2014) 表 4 标准限值要求, 汞及其化合物: 0.05 mg/m ³ , 镉、铊及其化合物浓度总和: 0.1 mg/m ³ , 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物浓度总和: 1.0 mg/m ³ ; (5) ND 表示“未检出”。							

表 8 有组织废气检测结果

采样时间		2024.4.25		采样点位		生活垃圾焚烧炉	
检测项目		单位	检测结果				
			样品 1	样品 2	样品 3	平均值	
样品编号		/	24H1541DQ1401	24H1541DQ1402	24H1541DQ1403	/	
铬及其化合物	*实测浓度	μg/m ³	ND	0.6	6.4	2.4	
	折算浓度	μg/m ³	/	0.54	5.87	2.20	
	排放速率	kg/h	/	5.01×10 ⁻⁵	5.15×10 ⁻⁴	2.06×10 ⁻⁴	
锰及其化合物	*实测浓度	μg/m ³	46.6	36.6	32.6	38.6	
	折算浓度	μg/m ³	44.0	32.7	29.9	35.4	
	排放速率	kg/h	4.38×10 ⁻³	3.06×10 ⁻³	2.62×10 ⁻³	3.32×10 ⁻³	
锑及其化合物	*实测浓度	μg/m ³	14.1	8.32	5.70	9.37	
	折算浓度	μg/m ³	13.3	7.43	5.23	8.60	
	排放速率	kg/h	1.32×10 ⁻³	6.95×10 ⁻⁴	4.59×10 ⁻⁴	8.06×10 ⁻⁴	
铊及其化合物	*实测浓度	μg/m ³	0.184	0.125	0.081	0.130	
	折算浓度	μg/m ³	0.174	0.112	0.074	0.119	
	排放速率	kg/h	1.73×10 ⁻⁵	1.04×10 ⁻⁵	6.52×10 ⁻⁶	1.12×10 ⁻⁵	
钴及其化合物	*实测浓度	μg/m ³	0.280	0.363	0.454	0.366	
	折算浓度	μg/m ³	0.264	0.324	0.417	0.336	
	排放速率	kg/h	2.63×10 ⁻⁵	3.03×10 ⁻⁵	3.65×10 ⁻⁵	3.15×10 ⁻⁵	
排气量		m ³ /h	93910	83550	80491	85984	
含氧量		%	10.4	9.8	10.1	10.1	
烟气温度		℃	124	126	126	121	
备注：（1）烟囱高 80 m，内径 3.3 m； （2）折算排放浓度=实测排放浓度×（21-基准氧含量）/（21-实测氧含量）； （3）垃圾焚烧炉基准氧含量为 11%； （4）生活垃圾焚烧炉排放废气污染物执行《生活垃圾焚烧污染物控制标准》（GB18485-2014）表 4 标准限值要求，汞及其化合物：0.05 mg/m ³ ，镉、铊及其化合物浓度总和：0.1 mg/m ³ ，锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物浓度总和：1.0 mg/m ³ ； （5）其中*为外委项目，外委单位为山东铭博检测技术有限公司，计量认证证书编号 201512341026，报告号 MTT2024D256； （6）“ND”表示未检出。							



图 1 有组织废气检测点位示意图

5.质控信息

5.1 质控措施

1、本项目检测有组织废气汞及其化合物，采样 1 天，1 天 1 次，每天采集全程序空白 1 个，共采集 1 个；共检测有组织废气铅及其化合物 3 个，采样 1 天，1 天 1 次，每天采集全程序空白 2 个，共采集 2 个；共检测有组织废气砷及其化合物 3 个，采样 1 天，1 天 1 次，每天采集全程序空白 2 个，共采集 2 个；共检测有组织废气铜及其化合物 3 个，采样 1 天，1 天 1 次，每天采集全程序空白 2 个，共采集 2 个；共检测有组织废气*铬及其化合物 3 个，采样 1 天，1 天 1 次，每天采集全程序空白 1 个，共采集 1 个；共检测有组织废气*锰及其化合物 3 个，采样 1 天，1 天 1 次，每天采集全程序空白 1 个，共采集 1 个；共检测有组织废气*锑及其化合物 3 个，采样 1 天，1 天 1 次，每天采集全程序空白 1 个，共采集 1 个；共检测有组织废气*铊及其化合物 3 个，采样 1 天，1 天 1 次，每天采集全程序空白 1 个，共采集 1 个；共检测有组织废气*钴及其化合物 3 个，

采样 1 天, 1 天 1 次, 每天采集全程序空白 1 个, 共采集 1 个; 对于不同检测项目均采取相应的检测标准及方法。

2、本次采样、分析所用仪器全部经计量检定部门检定合格, 在有效期内。

5.2 空白试验检测结果

采样时间	检测项目	样品编号	单位	检测结果
2024.4.25	铜及其化合物	24H1541DQ1304	mg/m ³	ND
		24H1541DQ1305	mg/m ³	ND
2024.4.25	砷及其化合物	24H1541DQ1504	mg/m ³	ND
		24H1541DQ1505	mg/m ³	ND
2024.4.25	铅及其化合物	24H1541DQ1204	mg/m ³	ND
		24H1541DQ1205	mg/m ³	ND
2024.4.25	汞及其化合物	24H1541DQ1604	mg/m ³	ND
2024.4.25	*铬及其化合物	24H1541DQ1404	μg/m ³	ND
	*锰及其化合物	24H1541DQ1404	μg/m ³	ND
	*锑及其化合物	24H1541DQ1404	μg/m ³	ND
	*铈及其化合物	24H1541DQ1404	μg/m ³	ND
	*钴及其化合物	24H1541DQ1404	μg/m ³	ND


备注: (1) 其中*为外委项目, 外委单位为山东铭博检测技术有限公司, 计量认证证书编号 201512341026, 报告号 MTT2024D256; (2) ND 表示“未检出”。

6.现场采样照片



图 2 现场采样照片

检测报告说明

- 1.本检测报告仅对本次委托项目负责。
- 2.检测工作依据有关法规、协议和技术文件进行。
- 3.本报告书改动无效，报告无签发人、审核人员签字无效；未加盖公司检验检测专用章、骑缝章无效；未加盖  章仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。
- 4.报告中检测项目带“*”代表“无能力分包（该检测项目公司无相应资质）”，检测项目带“#”代表“有能力分包”。
- 5.本报告未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）。
- 6.委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出复核申请，逾期不予受理。
- 7.委托检测，系委托者自带检测样品送检，本公司不对检测样品来源负责。检测结果，仅对送检样品负责，不得做鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 8.本报告一式三份，正副本交委托单位，存档连同原始记录由本公司存档。

地址：东营市东营区运河路 336 号 43 幢

邮编：257091

电话：0546--8500700